


SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

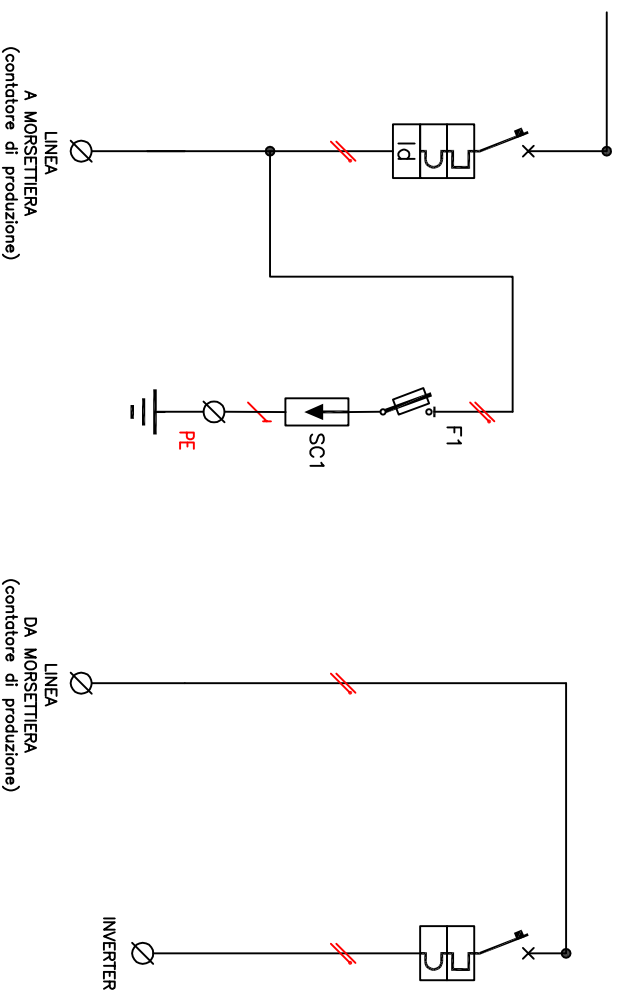

| DATI | | DESCRIZIONE | GENERALE | SCARICATORE SOVRATENSIONE | LINEA DA MORSETTIERA (contatore di produzione) | GENERALE INVERTER |
|--------------------------|--|---|-----------|---------------------------|--|-------------------|
| PARAMETRI ELT. | POTENZA (kW) CORRENTE (A) | | | | | |
| PROTEZIONE | Costruttore | | M.T.D. | | | |
| INTERUTTORE | Potere inter. (kA) | 6 | | | | M.T. |
| | In-Itor. (A) | 2X16 | | | | 2X16 |
| DIFFERENZIALE | Idn-Itor. diff. (A) | 0,3 | | | | |
| | CLASSE | A | | | | |
| SEZIONATORE | In (A) | | | | | |
| FUSIBILI | Costruttore | | | | | |
| CONTATTORE | Tipo | | | | | |
| RELE' TERMICO | Costruttore | | | | | |
| | Tipo | | | | | |
| ALTRI APPARECCHI | Tipo | | | | | |
| | Dati | | | | | |
| AUSILIARI | TRASFORMATORE | | | CLASS.II 30 kA per polo | | |
| | ACCESSORI | | | | | |
| LINEE | CAVO | Tipo Sezione (mm ²) Lunghezza (m) | 2x4 3A | | 2x4 3A | 2x4 3A |
| | POSA - Norma CEI 64-8/5 Tdb.52c N° CIRCUITI ADIACENTI | | | | | |
| Numerazione Linea - Cavo | | | | | | |